



29 JUN 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

INDICAÇÃO Nº 691/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara:


Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de manutenção e reparos do encanamento exposto na Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada na avenida Nova York, nº 1.397, bairro Novo Cruzeiro.

O pedido se faz necessário uma vez que o encanamento da escola se encontra exposto ao sol, sofrendo risco de ressecamento e consequentemente de rompimento da rede, gerando gastos desnecessários, desperdício de água e causando risco acidentes envolvendo os alunos da escola.


Além da exposição ao sol, parte do encanamento não está adequado com as normas de execução, uma vez que em vários trechos há a presença de mangueiras ao invés do cano de PVC, ocasionando em mais possibilidade de vazamentos não identificados. Prova disso, é o valor atual da tarifa paga pelo abastecimento de água, valor extremamente exorbitante que reflete as inequações da rede.

Segue em anexo foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 29 de junho de 2022.

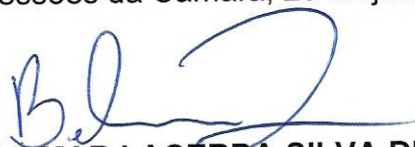
BELMAR LACERDA SILVA DINIZ

Vereador - PT

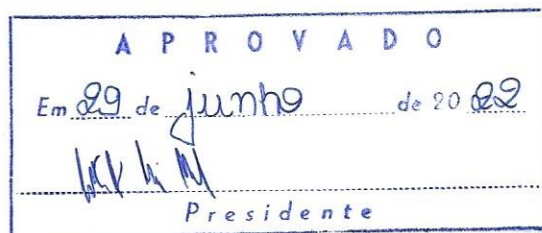



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

INDICAÇÃO

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 27/06/2022

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de manutenção e reparos do encanamento exposto na Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada na R. Nova York, 1397 - Novo Cruzeiro.

O pedido se faz necessário uma vez que o encanamento da escola se encontra exposto ao sol, sofrendo risco de ressecamento e consequentemente de rompimento da rede, gerando gastos desnecessários, desperdício de água e causando risco acidentes envolvendo os alunos da escola.

Além da exposição ao sol, parte do encanamento não está adequado com as normas de execução, uma vez que em vários trechos há a presença de mangueiras ao invés do cano de PVC, ocasionando em mais possibilidade de vazamentos não identificados. Prova disso é o valor atual da tarifa paga pelo abastecimento de água, valor extremamente exorbitante que reflete as inequações da rede.

Segue em anexo foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da matéria.


Belmar Diniz

Belmar Diniz

Atendido por: MC 27/06/22

Providência da Secretaria:

- O assunto foi tratado na indicação nº 1069621 - Buro - reforma da escola
- O assunto foi encaminhado em forma de 691
- Outras informações:

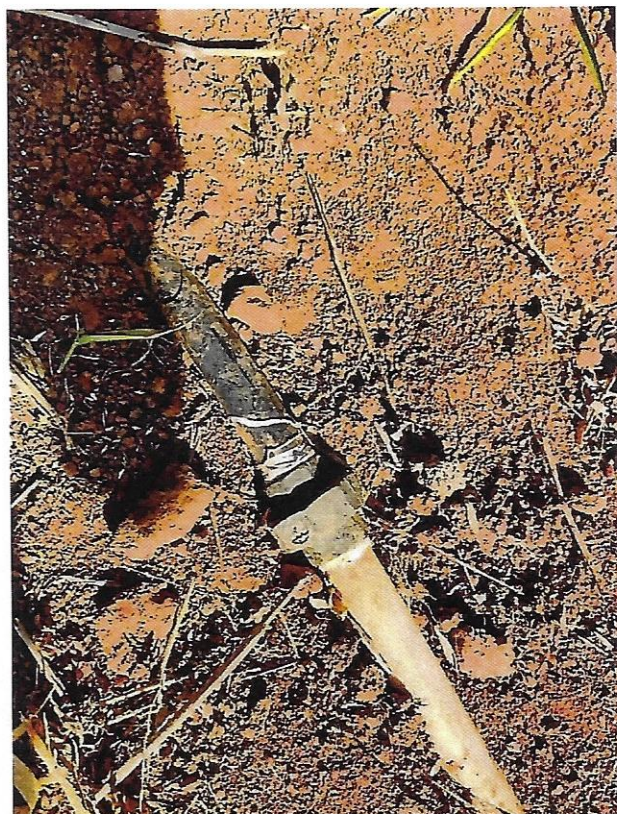

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

